

インフルエンザ

ノロウイルス

微酸性電解水

万能除菌くん

の除菌・殺菌、消臭に



微酸性電解水とは

微酸性電解水と言うくらいですから、当然この液体のpHはやや酸性よりの微酸性でヒトの肌のpHと同じ範囲です。微酸性電解水は、食品添加物製剤である希塩酸を無隔膜電解槽で電気分解して生成されます。除菌・消臭等の効果があり、味や臭いはほとんど無く食品添加物に指定された安全な水です。**次亜塩素酸ナトリウムに比べて80倍の除菌効果**があるとされています。



飲食店



介護施設



病院



保育園


微酸性電解水は、安心・安全です。

- ★ 瞬間的に除菌を行い、耐性菌等の発生を抑えます。
- ★ **食品添加物**です。洗い流さなくても使えます。
- ★ 金属製の容器や装置の**サビの心配が少ない**です。
- ★ **手足**や体の**消毒**にそのまま使えます。
- ★ 塩を使わないので噴霧や**すすぎ無し**でも使えます。

* 微酸性電解水は食品添加物に認定されています。

こんなところで使われています。

トイレ除菌



マスク除菌



口内うがい




キッチン除菌



手足の消毒

微酸性電解水除菌効果図

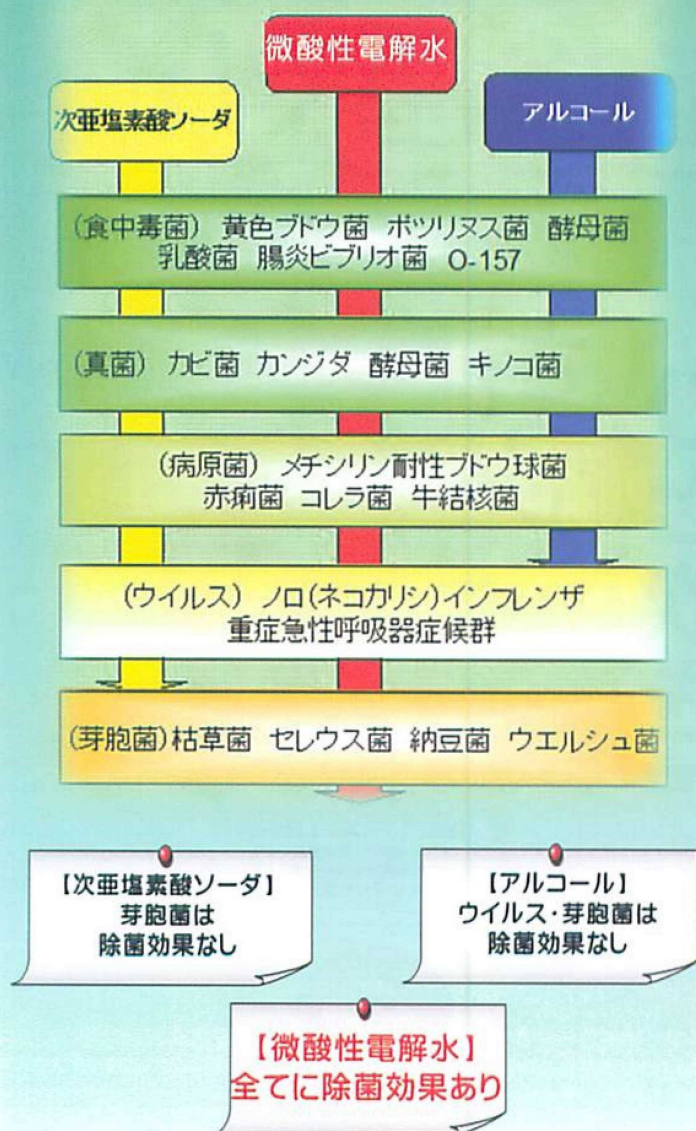

食中毒に対する微酸性電解水効果

菌種	所発菌数	処理後
黄色ブドウ球菌	1.8×10 ⁸	30 秒後 検出 されず
エシェリア	4.8×10 ⁸	
カンピロバクター・コリ	6.0×10 ⁸	
サルモネラ	2.1×10 ⁸	
大腸菌	5.2×10 ⁸	
リステリア	2.5×10 ⁸	
セラチア	2.9×10 ⁸	
緑膿菌	3.7×10 ⁸	
腸炎ビブリオ	3.1×10 ⁸	

ノロウイルスに対する微酸性電解水効果

試験ウイルス	対象	TCID50の対数値*	
		開始時	5分後
ネコカリシウイルス	微酸性電解水	5.0	検出せず (検出限界1.5以下)
	精製水	5.0	5.3

分析:財団法人日本食品分析センター

TCID50 median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量

*作用液1ml当たりのTCID50の対数値

微酸性電解水

万能除菌くん



【使用方法】

コックを廻して必要な量だけ噴霧器に入れてご使用ください。

【仕様】

容量:10リットル

大きさ:280W 350H 180D

【販売店】

株式会社 創陽

〒816-0807

福岡県春日市宝町 2-20-2

TEL 092-581-3630

FAX 092-406-0845

【取扱店】

有限会社 文商

〒812-0893

福岡県福岡市博多区那珂6-14-1

TEL 092-415-6133

FAX 092-415-6154